



**3**  
YEAR warranty

편안한 난방을 위한 온도조절기

## 4 이벤트 시계 온도 조절기

최고로 안락한 온도와 최소의 에너지 소비가 필요한 바닥 전기 난방을 위한 시계 온도조절기.

- 쉬운 메뉴 탐색과 5개국어로 된 프로그램.
- 적응 제어는 안락한 온도를 요구하는 시간에 제공함을 확신합니다.
- 자동 컴포트와 세트백 온도를 위해 내장된 시계기능.
- 얇은 시계온도조절기는 설치가 용이합니다.
- 사용이 가능한 내장된 예정. 공장 설정 상태로 제공됩니다.
- 쉽게 사용할 수 있는 그래픽 백라이트.

### 제품 프로그램

유형	제품
ICD3-1999	방 센서와 바닥 제한 센서가 내장된 시계온도조절기.

### 온도조절기 제어


바닥 외부 또는 온도 조절기 내에 센서를 부착하여 온도를 조절하는 전자온도조절기. 또한 ICD3는 레귤레이터 모드에서도 작동할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 이 점은 바닥 센서를 이용할 수 없을 때, 수리를 위해서 유용합니다.

### 전력 백업 기능을 포함한 시계와 달력이 내장


이 기능은 자동으로 편안한 온도 및 세트백 온도를 위해 내장된 4개의 이벤트 프로그램으로 가능합니다.

### 그래픽 디스플레이

새로운 그래픽 메뉴와 탐색기능에 기반한 버튼 등을 포함한 고유의 사용자 인터페이스는 프로그램 및 데이터 확인을 쉽게 해줍니다.

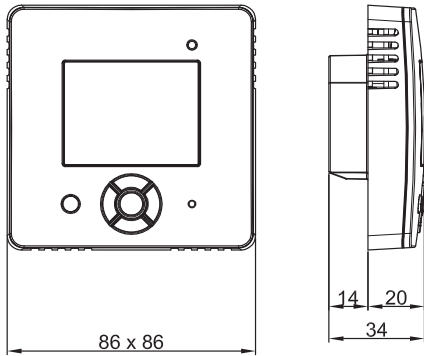

BR961A02a

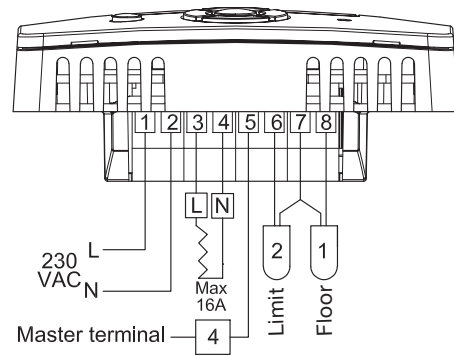

BR961C02d

### 에너지 소비 관찰

총 전원을 켜 시간의 퍼센트 및 비용 계산을 최종 2일, 30일, 360일 동안 확인 가능합니다. 이럴 경우에 전체 에너지 소비량을 관찰할 수 있습니다.

### 공장 설정 이벤트들

온도조절기는 아래 내용과 같이 공장 설정 상태의 프로그램으로 제공됩니다:

1-5일	방	바닥
이벤트 시간	온도	온도
1 06:00-08:00	컴포트 섭씨 20도	섭씨 25도
2 08:00-16:00	세트백 섭씨 15도	섭씨 20도
3 16:00-22:30	컴포트 섭씨 22도	섭씨 25도
4 22:30-06:00	세트백 섭씨 15도	섭씨 20도
6-7일	방	바닥
이벤트 시간	온도	온도
1 08:00-23:00	컴포트 섭씨 22도	섭씨 25도
4 23:00-06:00	세트백 섭씨 15도	섭씨 20도

### 개별 이벤트 프로그램:

공장에서 설정한 기간 및/혹은 온도는 요구에 따라 변경될 수 있습니다.

또한, 다음의 프로그램들을 선택할 수 있습니다:

- 4 이벤트 5일 동안 및 2 이벤트 6일과 7일
- 4 이벤트 6일 동안 및 2 이벤트 7일
- 하루에 4 이벤트

### 편안한 모드

단일 이벤트로 인해 방 온도가 일시적으로 변할 수 있습니다. 그 후에 온도 조절기는 예정된 이벤트 프로그램으로 되돌아 갑니다.

### 수동 모드

예정된 이벤트 프로그램은 취소할 수 있습니다. 예를 들어, 공휴일 혹은 서리 방지를 위한 온도 설정 시(예 섭씨 5도 까지). 수정 모드가 취소되기 전까지 새로운 설정 값이 유지됩니다.



### 기술적 자원

공급 전압	230 V AC ± 10 % 50/60 Hz
대기 소비 전력	1 와트
출력 릴레이 SPST	16 A 3600 W 저항 부하 혹은 1A 유도성 부하
온도 범위	섭씨 +0/+30도
온도 제한	섭씨+5/+55도
시계 기능	1 미리 장착된 프로그램과 28개의 옵션 프로그램들
주위 온도	섭씨0/+30도
온/오프 격차	섭씨 0.4도
규제 원칙	PWM / PI
하우징	IP20
센서 유형	NTC (12 KΩ) 3 m.
크기 (높이/너비/깊이)	86/86/48 mm
디스플레이	100x64 pixel STN-백라이트

승인:  
BEAB